




Instalación en una canalización metálica

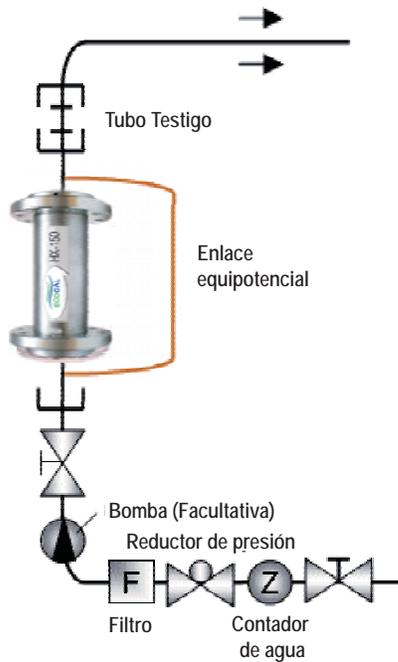

Instalación en una canalización PVC

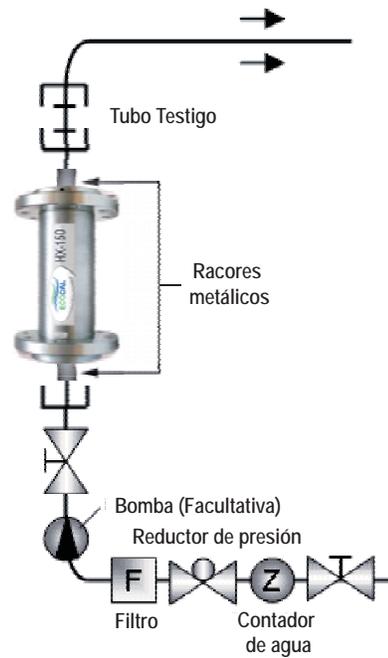

Instalación EFG -ECS

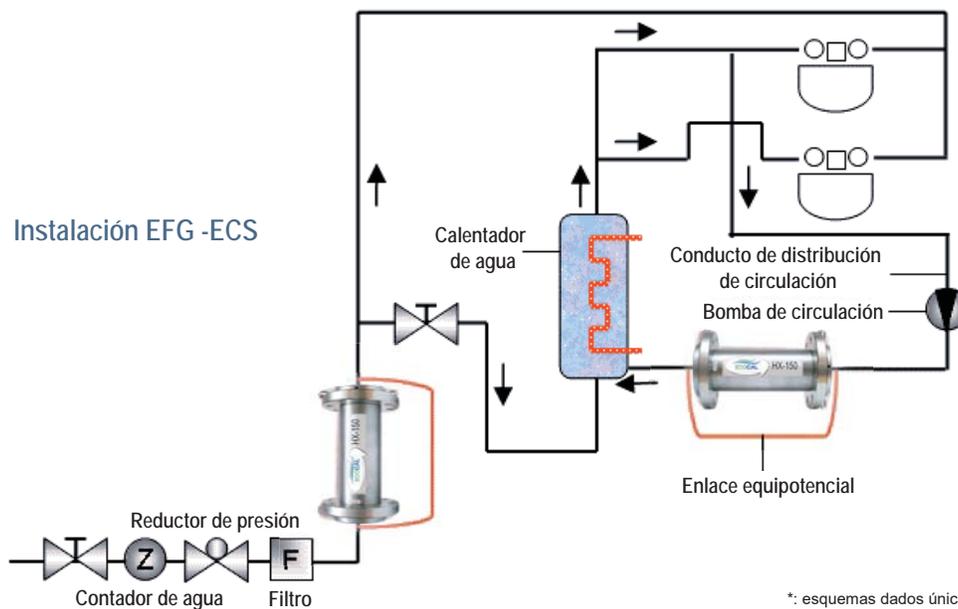


*: esquemas dados únicamente a título indicativo




TORRES DE REFRIGERACIÓN


Montaje directo sobre circuito de refrigeración.

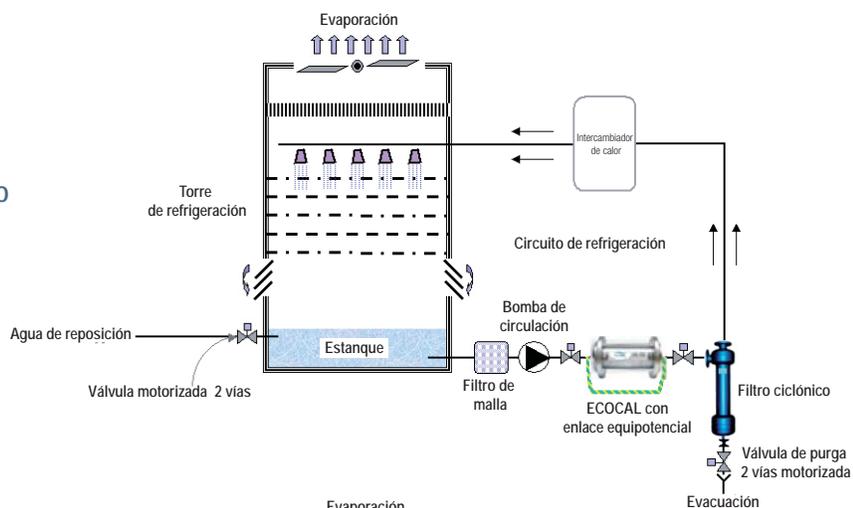

Montaje en derivación sobre circuito de refrigeración.

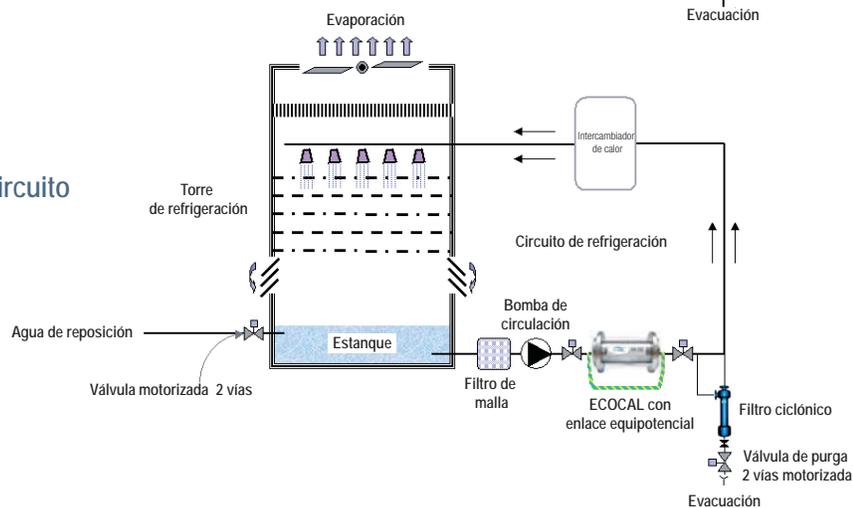

Montaje en bucle sobre circuito recirculación del estanque

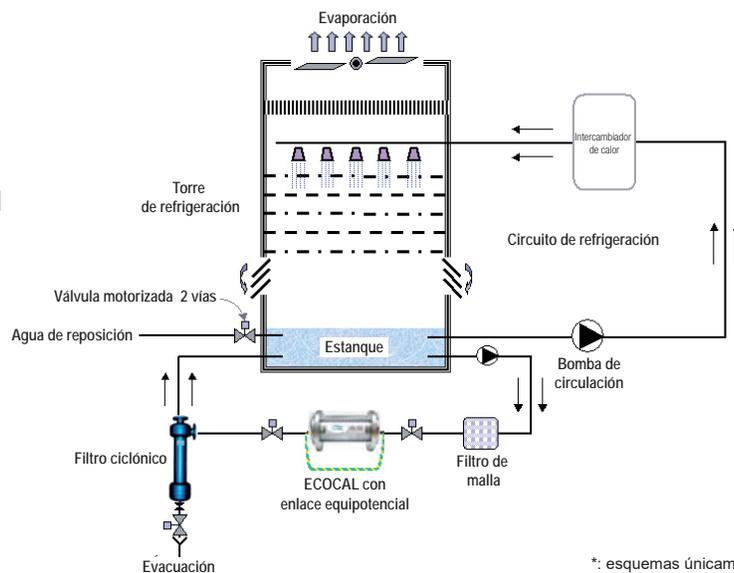


*: esquemas únicamente dados a título indicativo



91 173 90 76

www.descalcificadorinhidorecocal.com

Montaje para instalación simple

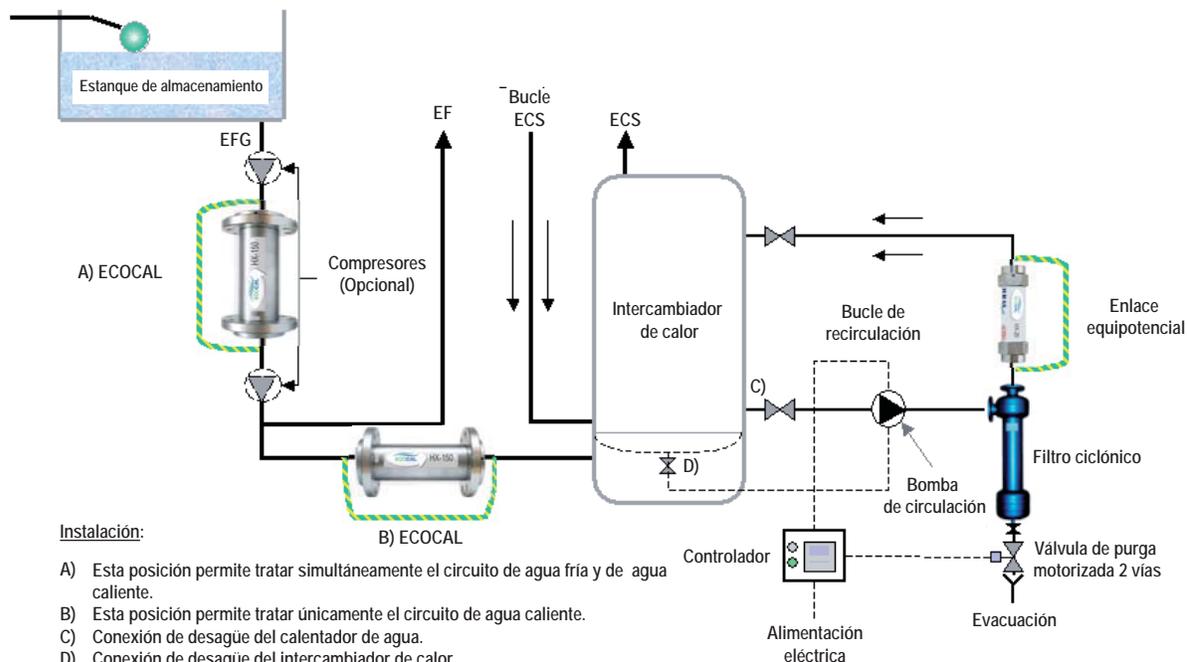


Instalación:

- A) Esta posición permite tratar simultáneamente el circuito de agua fría y de agua caliente.
- B) Esta posición permite tratar únicamente el circuito de agua caliente.
- C) Conexión de desagüe del calentador de agua.
- D) Conexión de desagüe del intercambiador de calor.

Atención, es indispensable que la instalación se conecte a la toma de tierra y que el enlace equipotencial sea puesto.

Montaje para instalación paralela

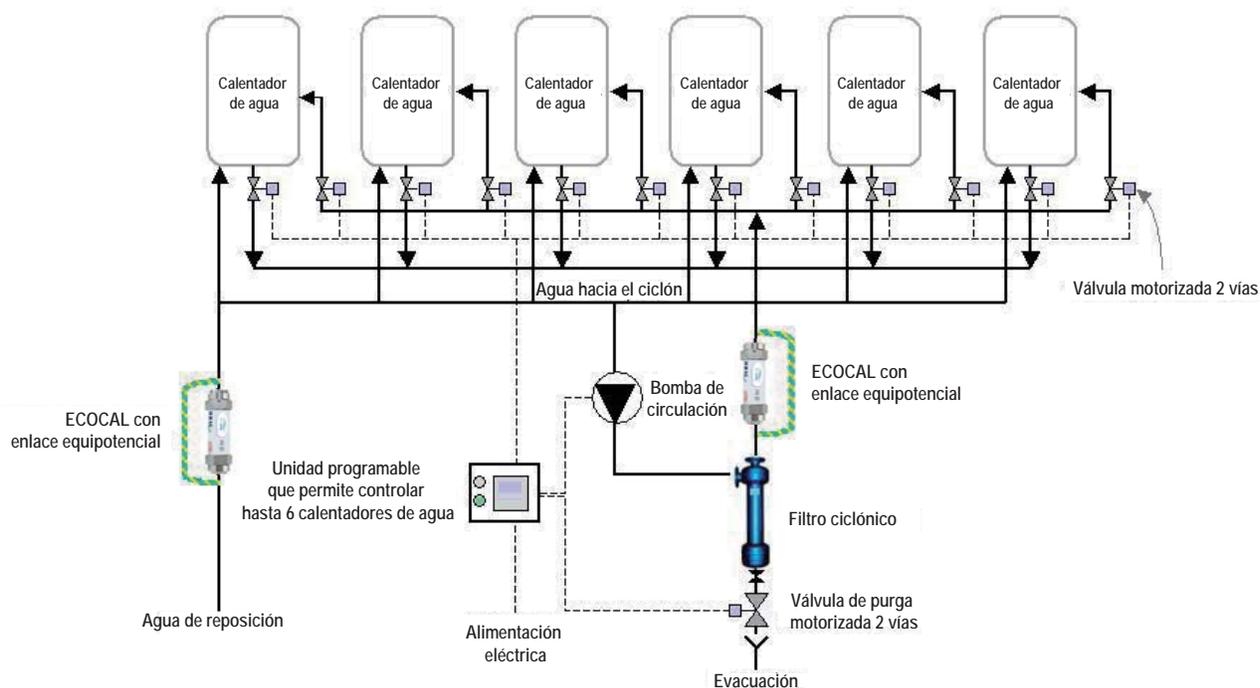

*: Esquemas dados únicamente a título indicativo